



Cert. No. LRQ 0963008

ISO 9001

spirax
sarco


TI-P401-21

AB Issue 2

A

水箱连接详情：用于DH型闪蒸冷凝 除氧头和IT型冷凝水分布器

推荐的法兰固定布置如下图，用于安装混合组件和冷凝水分布器。

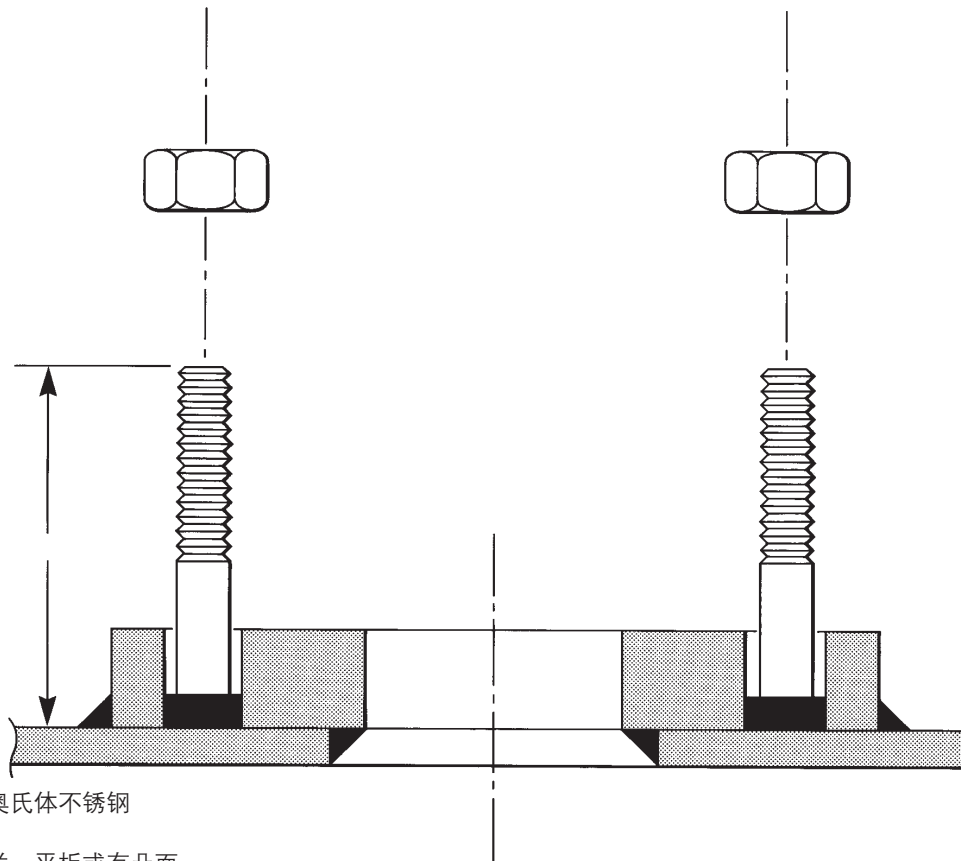

所有零件均为奥氏体不锈钢

零件 1 平法兰，平板或有凸面。

零件 2 M__ x __ mm长螺栓。

零件 3 M__ 螺母。

用于：	尺寸 L		
DH150_ 零件2和3为	M20	(8 个)	x85mm长
DH200_ 零件2和3为	M20	(12 个)	x90mm长
DH250_ 零件2和3为	M24	(12 个)	x100mm长
DH300_ 零件2和3为	M24	(12 个)	x110mm长
DH400_ 零件2和3为	M27	(16 个)	x120mm长

法兰直接焊接在水箱顶部（碳钢或不锈钢）以加固该处平板强度。还可以最大限度减小所需的净空间。法兰安装时对准螺栓孔中心。

对部分水箱以及塑料水箱必需咨询制造商。